


YLHÄÄLTÄ



IN-DRÄN-KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ SEKAJÄTEVESILLE

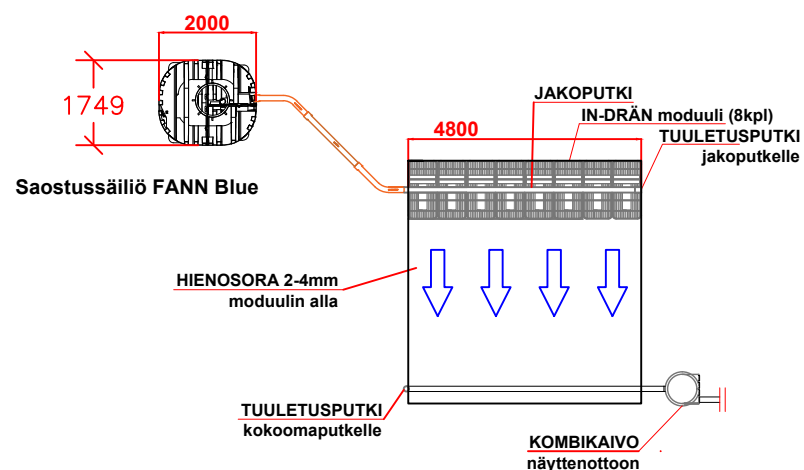

Mitoitusperusteet: 5 hlöä, 200 l/hlö/vrk
 Saostussäiliö: FANN Blue 2200ce
 IN-DRÄN-biomoduulit 8kpl
 Mitoitusvesimäärä: maksimi 1000 l/vrk

FANN Blue
 Testattu SS-EN 12566-1/A1:2004 mukaan
 Valmistaja: FANN VA-Teknik AB, Ruotsi




KÄSITTELYPAKETIT

- Blue 2200ce saostussäiliöpaketti 3624319
- 18 moduulipkt 3624102
- kokoomaputkisto 3624136
- kokoomakaivo 3624226

TARKEMPI PAKETTIEI SISÄLTÖ TUOTEOPPAASSA



SIVULTA

PURKUPAIKKA

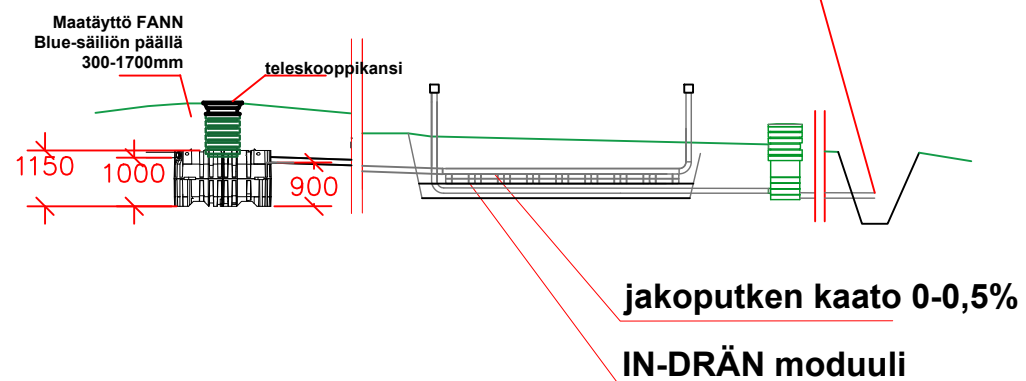

POIKKILEIKKAUS

Esimerkki niskaojituksesta

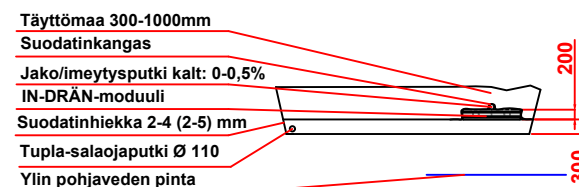

HUOM!

Jos 2-4 tai 2-5 mm, suodatinhiekkää ei ole saatavilla, voidaan käyttää esimerkiksi 0-8mm, kunhan sen LTAR arvo on yli 100 (putkitetsti). Tällöin tarvitaan myös > 300mm kerros 8-16mm kokoomaputken ympärille.

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|------------|----------|--------|
| K. OSA/KYLÄ | KORTTELI/TILA | TONTTI/RN:O | VIRANOMAISTEN ARKISTOINTIMERKINTÖJÄ VARTEN | | | |
| RAKENNUSTOIMENPIDE | | | PIIRUSTUSLAJI | JUOKS.N:O | | |
| RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE | | | LVI-PIIRUSTUS | | | |
| | | | PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ | MITTAKAAVA | | |
| | | | VAAKAVIRTAUS IN-DRÄN & BLUEI:25 | | | |
| | | SUUNN. | SUUNNITTELUALA | TYÖNUMERO | PIIR.N:O | MUUTOS |
| | | PIIRT. | LVI | | 2201 | |
| | | TARK./HYVÄKS. | | | | |
| | | PVM | | | | |
| TYYPPIKUVA, KÄYTÄ KUVAA AINA ASENNUSOHJEEN KANSSA | | | | | | |